



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695594

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM1-630；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695594

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM1-630; Ue: AC400/690V; Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 400A、500A、630A;
Ue: AC400V: L 型: Ics: 36kA; Icu: 50kA; M 型: Ics: 42kA, Icu: 65kA;
H 型: Ics: 65kA, Icu: 100kA; Ue: AC690V: Ics: 10kA, Icu: 20kA; 过电流
脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 脱扣级别: 10; 极数: 3P (3 个保护
极), 4P (3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用; 配用的辅助触头: 常开常
闭的情况和数量: 2NO2NC; Ui: 400V; 约定发热电流 (Ith): 3A; 使用类别:
AC-15: 400V/0.4A, DC-13: 220V/0.15A

3.3 型号的解释:

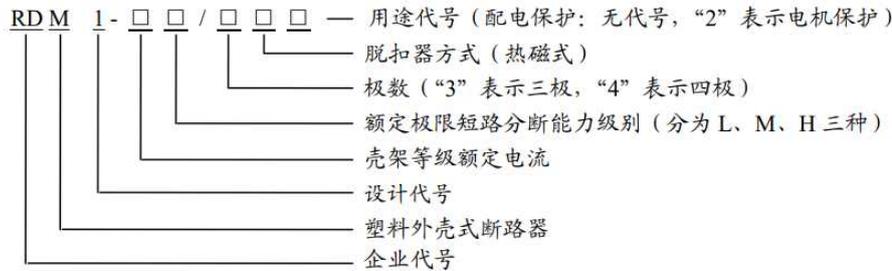


表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称		无附件	分励脱扣器	辅助触头	分励脱扣器辅助触头
代号	瞬时	200	210	220	240
	复式	300	310	320	340

注: “瞬时脱扣器”型式的 ICB 的短路脱扣器和主电流路径的短路性能与“复式脱扣器”型式的 MCCB 原体断路器相同。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司